

# 检测报告

TEST REPORT

No.2010319-1

产品名称: 电机用电刷

型号: JF 109

受检单位: 株洲市文一电碳有限公司

试验类别: 委托试验

报告签发日期: 2010年7月20日

上海市防雷产品质量监督检验站  
上海市防雷中心防雷产品测试中心

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

# 声 明

1. 本报告无本检验机构检验专用章或公章无效;
2. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效;
3. 未经本站书面授权, 不得部分复制(全部复制除外)本报告;
4. 经本站授权复制的报告未重新加盖本机构检验专用章或本机构公章无效;
5. 检测报告涂改无效;
6. 对检测报告如有异议,应在收到检测报告之日起十五日内向我单位提出, 逾期不予受理(以邮戳日期或领取报告签名日期为准);
7. 委托检测仅对被测样品所测项目测试结果负责;
8. 委托检测样品不返还委托方, 由本站样品室保存, 期限三年;
9. 委托检测样品在检测过程中出现非操作性损坏, 检测方不承担责任;
10. 检测报告有效期为两年;

## 本机构通讯资料

单位地址: 上海市松江区涞坊路 2030 号

邮 编: 201615

电 话: 021-67697111-6229

传 真: 021-67697062

E-mail: lpdtc@lightning.sh.cn

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

# 试验报告

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 产品名称   | 电机用电刷                                       |
| 型号     | JF 109                                      |
| 规格     | 25*32*60/T16Y                               |
| 商标/品牌  | /                                           |
| 受检单位   | 株洲市文一电碳有限公司                                 |
| 受检单位地址 | 湖南省株洲市白关开发区                                 |
| 试验类别   | 委托试验                                        |
| 生产单位   | 株洲市文一电碳有限公司                                 |
| 送样者    | 肖文辉                                         |
| 送样数量   | 1 个                                         |
| 送样日期   | 2010.07.13                                  |
| 测试日期   | 2010.07.19                                  |
| 有效期    | 2010.07.20—2012.07.19                       |
| 试验依据   | 按客户要求                                       |
| 试验结论   | 提供数据                                        |
| 备注     | 实验地点与环境条件：来坊路 2030 号，温度<br>25.0℃，相对湿度 73.0% |

批准：周明

审核：沈元

编制：刘玉雅

第 1 页 共 7 页

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

测试设备:

| 设备名称                 | 制造厂                | 型号/规格           | 设备编号  | 校准信息       |            |
|----------------------|--------------------|-----------------|-------|------------|------------|
|                      |                    |                 |       | 校准日期       | 有效日期       |
| SSGA 200-180 冲击电流发生器 | HAEFELY<br>TEST AG | SSGA<br>200-180 | Ag001 | 2009-10-28 | 2010-10-27 |



## 试验项目

| 序号 | 试验项目               | 结论   |
|----|--------------------|------|
| 1  | 8/20us, 200kA 冲击一次 | 提供数据 |



## 试 验 数 据


| 1 号<br>试品 | 冲击电流 $I_n = 200 \text{ kA}$ |         |        |
|-----------|-----------------------------|---------|--------|
|           | 序号                          | 电流 (kA) | 残压 (V) |
|           | 1                           | 203.652 | /      |
|           | 2                           | /       | /      |
|           | 3                           | /       | /      |
|           | 4                           | /       | /      |
|           | 5                           | /       | /      |

来自 扫描全能王免费版


手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

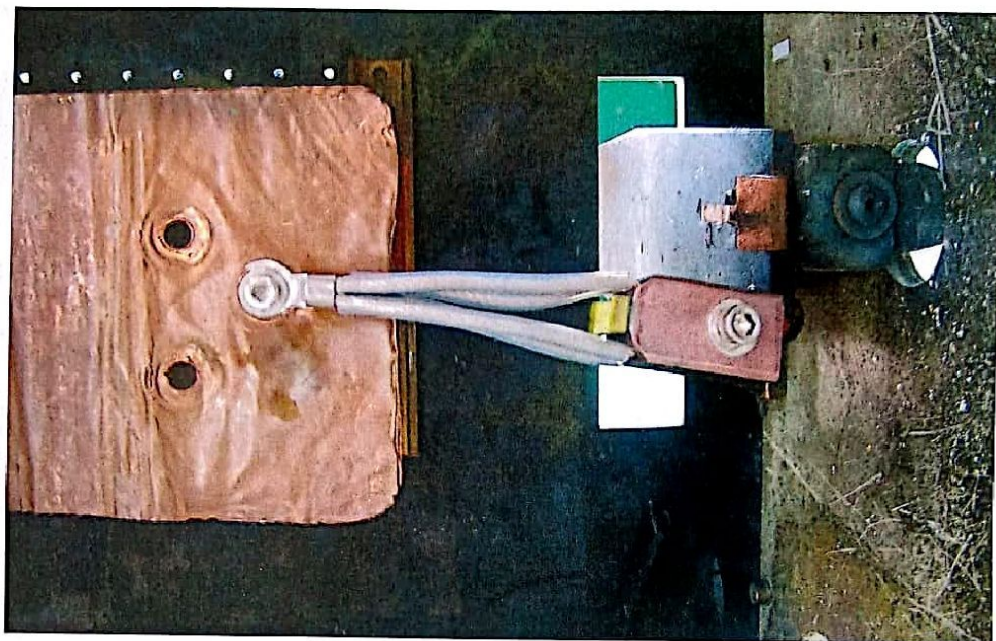

试验前照片

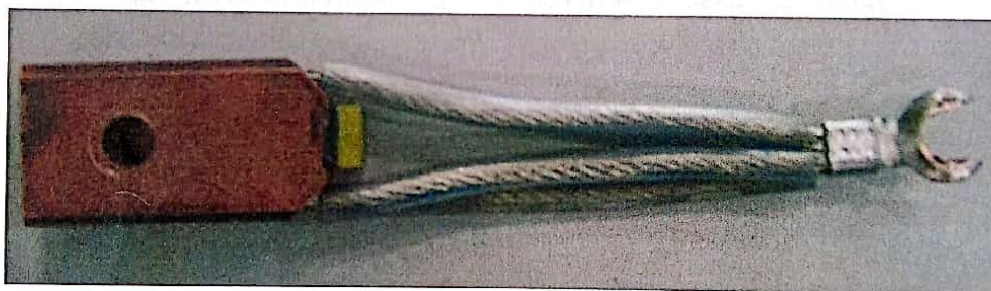


试验后照片

试品经过 8/20us, 200kA 冲击一次后，无明显损坏。



波形:

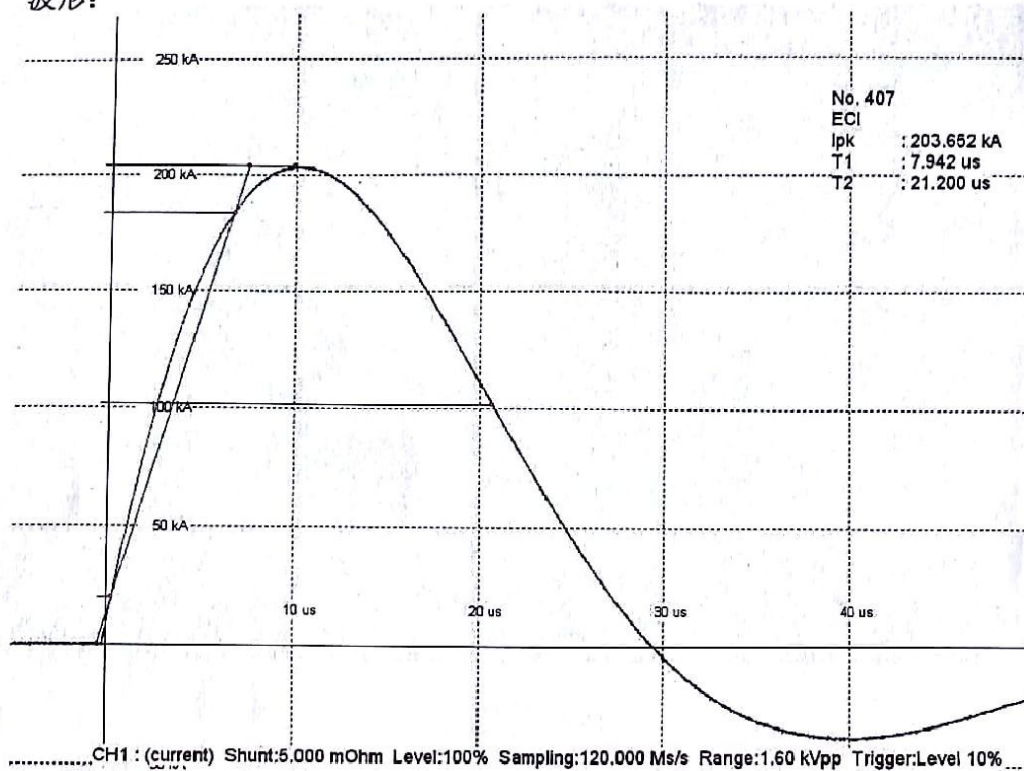

样品在  $I_n = 200$  kA 时的冲击电流波形



测试样品:

